



KRYT VZDUŠNIKA

POHLAD V SMERE POTRUBIA

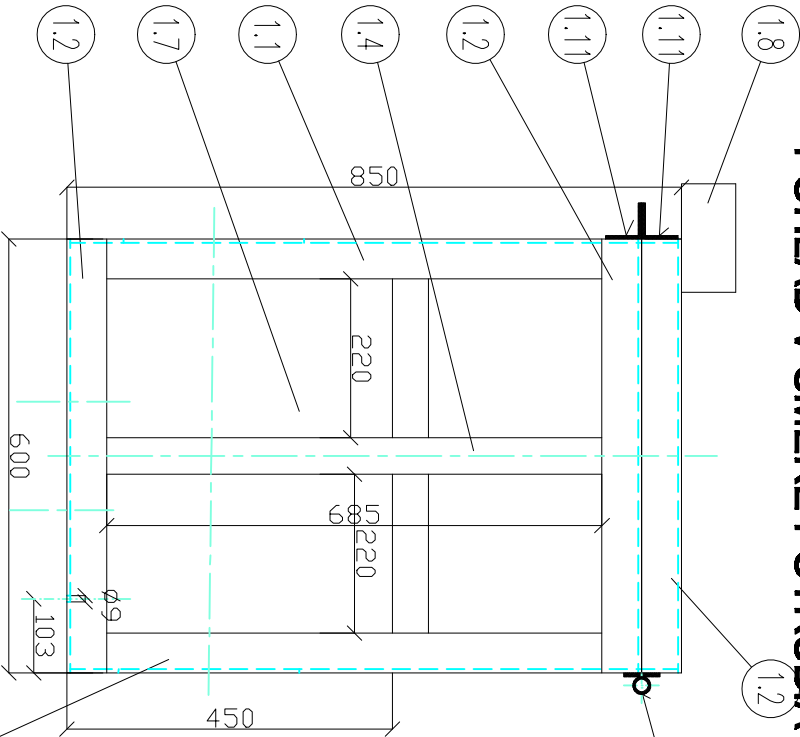

KRYT VZDUŠNIKA


POHLAD KOLMO NA POTRUBIE

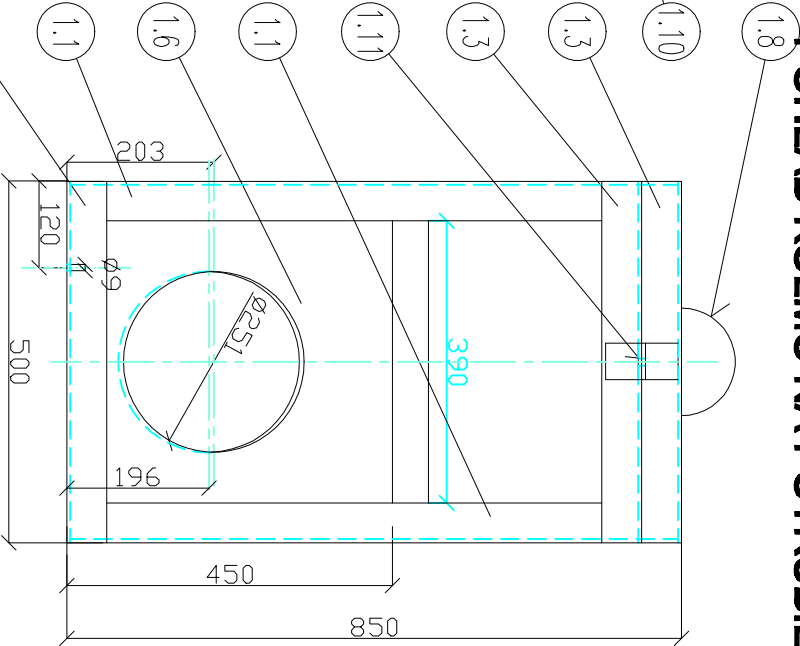


P.Č	ks/bm	Názov
1	1	KRYT VZDUŠNIKA
1.1	4	OCELOVÁ TYČ, PRIEREZU ROVNORAMENNÉHO L 55x55x5mm, MAT. TR. 11 343, l=0,665m, 4,18kg/m
1.2	6	OCELOVÁ TYČ, PRIEREZU ROVNORAMENNÉHO L 55x55x5mm, MAT. TR. 11 343, l=0,6m, 4,18kg/m
1.3	6	OCELOVÁ TYČ, PRIEREZU ROVNORAMENNÉHO L 55x55x5mm, MAT. TR. 11 343, l=0,5m, 4,18kg/m
1.4	2	OCELOVÁ TYČ PLOCHÁ 50x5mm, MAT. TR. 11 340, l=0,665m, 1,96kg/m
1.5	1	OCELOVÁ TYČ PLOCHÁ 50x5mm, MAT. TR. 11 340, l=0,49m, 1,96kg/m
1.6	2	OCELOVÁ TYČ PLOCHÁ 50x5mm, MAT. TR. 11 340, l=0,39m, 1,96kg/m
1.7	4	OCELOVÁ TYČ PLOCHÁ 50x5mm, MAT. TR. 11 340, l=0,220m, 1,96kg/m
1.8	1	OCELOVÁ TRUBKA Ø159x4,55mm, MAT. TR. 11 353, l=0,15m, 17,15kg/m
1.9	2,25m2	OCELOVÝ PLECH TENKÝ, HR.2,0mm, MAT. TR. 11373, 2 x 0,75x0,5m, 2x 0,75x0,6m, 2x 0,6x0,5mm 15,7kg/m2
1.10	1	PÁNT VRATOVÝ ČAPOVÝ PRIVAROVACÍ, Ø18mm, l=180mm, 0,97kg/ks
1.11	2	OCELOVÁ TYČ, PRIEREZU ROVNORAMENNÉHO L 50x50x5mm, MAT. TR. 11 343, l=0,05m/Ø10mm, 3,77kg/m
1.12	2,25m2	DOSKY Z MINERÁLNEJ VLNÝ HR.50mm, 2 x 0,75x0,5m, 2x 0,75x0,6m, 2x 0,6x0,5mm, SÚČ.TEP.VODIVOSTI 0,04 W/mK

LEGENDA

POKLOP KRYTU VZDUŠNIKA

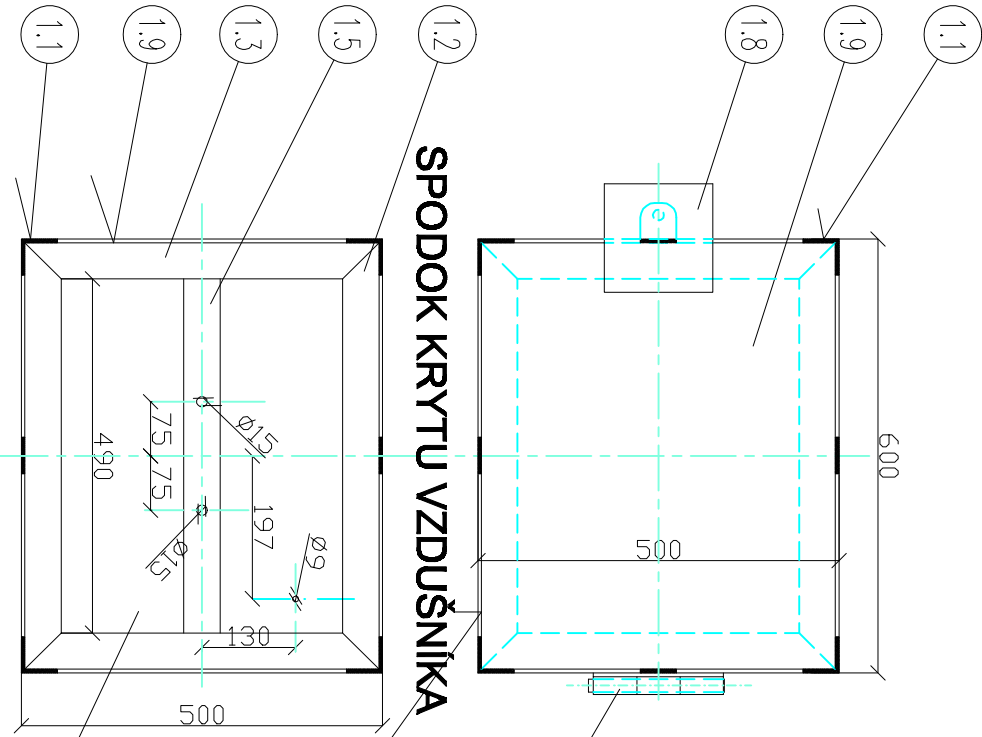

ZATEPLENIE KRYTU VZDUŠNIKA

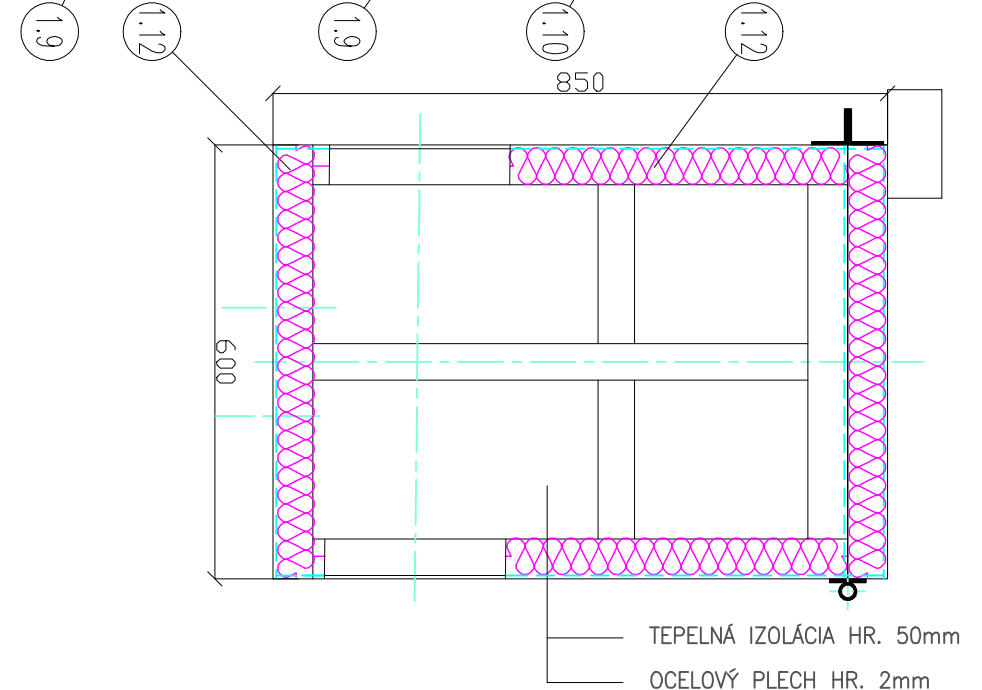

TEPELNÁ IZOLÁCIA HR. 50mm
OCELOVÝ PLECH HR. 2mm

RAM BUDE SPAJANÝ ZVARANIM TUPÝMI ZVARMI, V ALEBO JEDNOSTRANNÝMI V ZVARMI.
Z TOHO TYČE ROVNORAMENNÉHO L PROFILU NAVZAJOM ZVAROM 5V, CELKOVÁ DĹŽKA 1,84m.
TYČE ROVNORAMENNÉHO L PROFILU S PLOCHOU TYČOU ZVAROM 5V , CELKOVÁ DĹŽKA 0,6m.
PLOCHÉ TYČE NAVZAJOM ZVAROM 5 , CELKOVÁ DĹŽKA 0,2m.
PLECH BUDE PRIVARENÝ KU KONŠTRUKCI Z VNÚTORNEJ STRANY ZVAROM HR.2mm, CELKOVÁ DĹŽKA 15m.
PÁNTY, PETLICA A JEJ KRYT BUDE PRIVÁRENÉ KÚTOVÝMI ZVARMI, HRUBKÝ 4mm, CELKOVÁ DĹŽKA 0,36m.
VREŽÚ SA OTVORY PRE CHRANIČKU POTRUBIA 2xØ251mm, OTVOR PRE RÚRU ZO VZDUŠNIKA Ø9mm, OTVORY Ø15mm PRE SKRUTKY M10 SA VYVŔIAJÚ
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: 5,5m2, ZAKLADNÝ NATER Z OBOCH STRÁN, FARBA POLYURETÁNOVÁ U 2061/4400. MNOŽSTVO 1 kg.
5,5m2, VRCHÝ NATER Z OBOCH STRÁN, FARBA POLYURETÁNOVÁ U 2081/4400. MNOŽSTVO 0,5 kg.
RIEDIDLO U 6051, MNOŽSTVO 0,5 kg, TUŽIDLO U 7081, MNOŽSTVO 0,5 kg,
KRYT VZDUŠNIKA BUDE UPEVNEŇ O BETÓNOVÝ BLOK 2ks SKRUTIEK M10x70mm.
PRÍSLUŠENSTVO: 2ks MATICA M10, PODLOŽKA Ø13mm, HMOŽDINKY S METRICKÝM ZAVITOM M10x20mmx80mm

KRIŽOVANIE IHRAČSKÉHO POTOKA

VYPRACOVAL	ING.MOJŽIŠ	ZODP.PROJEKTANT	ING.MOJŽIŠ	SVS- SERVSING s.r.o. Partizánska cesta 5 974 00 BANSKÁ BYSTRICA
STAVEBNÍK	SVS a.s. BANSKÁ BYSTRICA	Č.ZAKAZKY	102-04/262-2017	
MIESTO STAVBY	PITELOVÁ, časť Dolina	STUPEŇ	RPS	
NÁZOV STAVBY	NAPOJENIE OBCE PITELOVÁ, ČASŤ DOLINA-VODOVOD	DÁTUM	08/2017	
		FORMÁT	A4	
		ARCH.ČÍSLO	2094	
PRÍLOHA		MIERKA:	Č.PRÍLOHY:	
	KRYT VZDUŠNIKA	1:10	D.10-3	