




KRIŽOVANIE S POTOKOM VSTUP

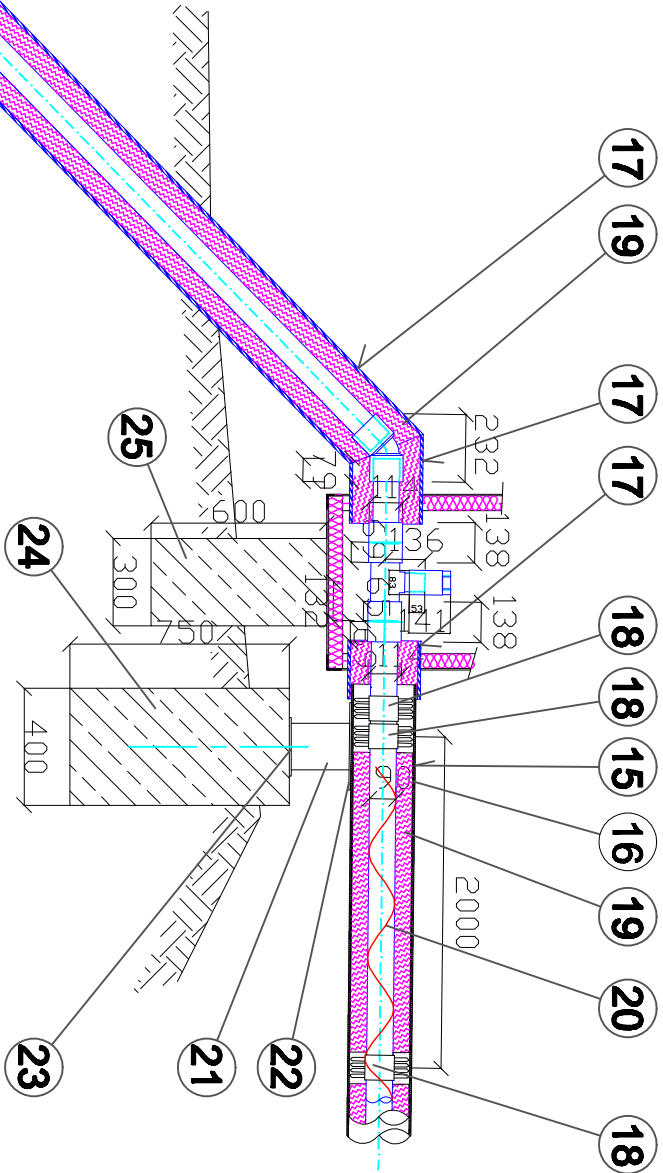

KRIŽOVANIE S POTOKOM VÝSTUP

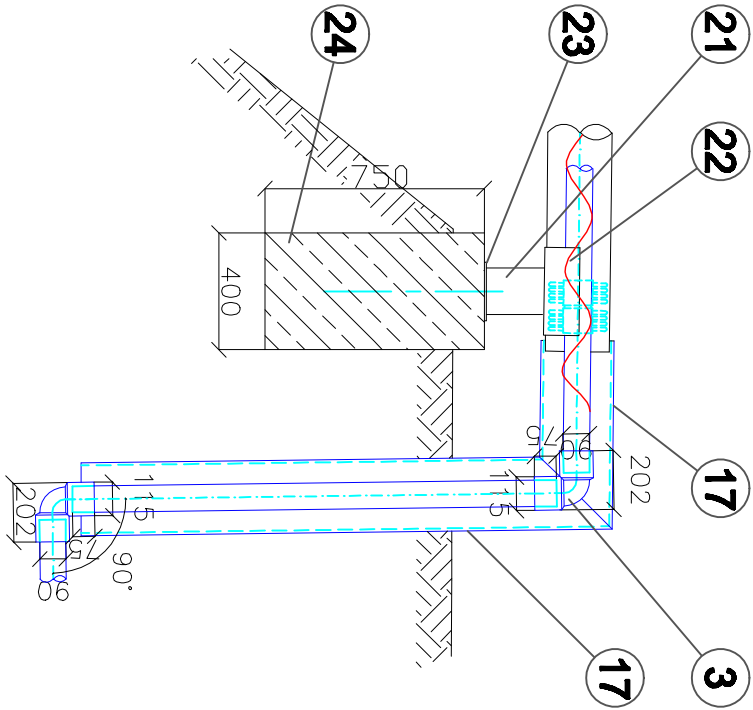

LEGENDA

P.Č	ks/bm	Názov
15	12	CHRANIČKA, OCEL. RÚRA Ø219x6mm, MAT. TR. 11 353, HM. 31,5kg/m
16	11	DVOJVRSTVÁ KARTÓNOVÁ LEPENKA – 2VL Ø207mm
17	5,5	RÚRA Z HD-PE, SDR26, PE100/PN6,3, Ø250 x 9,5mm, 7,3kg/m
18	9	KLZNÉ OBJIMKY RACI HDPE, TYP A, B (0A+3B), ŠÍRKA mm, VÝŠKA 50mm, NOSNOSŤ kg
19	8	TEPELNÁ IZOLÁCIA – TUHÝ PENOVÝ POLYURETÁN, SÚČ. TEPELNEJ VODIVOSTI 0,032 W/m.K
20	22	Dvojžilový termokábel DEVIFLEX DTIP-18, napájanie 230V, Výkon 395W, max. prac. teplota 65°C
21	0,6	OCELOVÁ TRUBKA Ø159x4,5mm, MAT. TR. 11 353, 17,15kg/m
22	0,6	OCELOVÁ TRUBKA Ø245x6,5mm, MAT. TR. 11 353, 38,23kg/m
23	0,08	OCELOVÝ PLECH, HR.5,0mm, MAT. TR. 11373, 39,25kg/m2
24	2	BETÓNOVÝ BLOK 0,4x0,4x0,75m
25	1	BETÓNOVÝ BLOK 0,3x0,3x0,6m

OCELOVÁ CHRANIČKA BUDE ULOŽENÁ NA OCELOVÝCH PODPERÁCH, PRIČOM NA STRANE VSTUPU BUDE O PODPERU PRIVARENÁ. PODPERY BUDÚ O BETÓNOVÝ BLOK UCHYTENÉ 2x3ks SKRUTIEK M10x70mm. PRÍSLUŠENSTVO: 6ks MATICA M10, PODLOŽKA Ø13mm, HMOŽDINKY S METRICKÝM ZÁVITOM M10xØ20mmx80mm KLZNÉ OBJIMKY BUDÚ PO DVA KUSY NA VSTUPE A VÝSTUPE Z CHRANIČKY, ROZOSTUPY MEDZI OSTATNÝMI CCA 2m UKONČENIE IZOLÁCIE CHRANENÉ PROTI VHLKOSTI SILIKÓNOVOU VRSTVOU

BETÓNOVÉ BLOKY Z BETÓNU B10

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: 8,0m2, ZÁKLADNÝ NÁTER, FARBA POLYURETÁNOVÁ U 2061/1100. MNOŽSTVO 1 kg.

8,0m2, VRCHÝ NÁTER, FARBA POLYURETÁNOVÁ U 2081/4400. MNOŽSTVO 1 kg.

REDIDLO U 6051, MNOŽSTVO 0,5 kg, TUŽIDLO U 7081, MNOŽSTVO 0,5 kg,

UPEVNENIE TERMOKÁBLA O POTRUBIE OBAJOVANIM PO ŠPIRÁLE

PRÍSLUŠENSTVO PRE UPEVNENIE TERMOKÁBLA O POTRUBIE:

HLINIKOVÁ PASKA, MEDZI PLASTOVÉ POTRUBIE A TERMOKÁBEL A NA TERMOKÁBEL, V DĺŽKE 45m

KRIŽOVANIE IHRAČSKÉHO POTOKA

VYPRACOVAL		ZODP.PROJEKTANT	
ING.MOJŽIŠ		ING.MOJŽIŠ	
STAVEBNÍK	SVS a.s. BANSKÁ BYSTRICA		
MIESTO STAVBY	PITELOVÁ, časť Dolina		
NÁZOV STAVBY	NÁPOJENIE OBCE PITELOVÁ, ČASŤ DOLINA-VODOVOD		
PRÍLOHA	ZATEPLENIE A OSADENIE POTRUBIA PONAD POTOK		
		SVS-SERVISING s.r.o. Partizánska cesta 5 974 00 BANSKÁ BYSTRICA	
Č.ZÁKAZKY		102-04/262-2017	
STUPEŇ		RPS	
DÁTUM		08/2017	
FORMÁT		A4	
ARCH.ČÍSLO		2094	
MIERKA:		Č.PRÍLOHY:	
1:25		D.10-4	