



## DODATOK Č. 1

k zmluve č. B//9 000 905/46/15 uzatvorenej dňa 03.08.2015 na investičnú akciu  
„Motyčky, PSV, ÚV, modernizácia hygienického zabezpečenia pitnej vody“  
(ďalej len „Dodatok č. 1“)

### Článok I. – Zmluvné strany

- 1. Objednávateľ:** **Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**  
**Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica**  
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,  
Oddiel: Sa, Vložka č.: 705/S  
V mene ktorej koná: Ing. Jozef Hegeduš, podpredseda predstavenstva a.s.  
Ing. Marek Žabka, člen predstavenstva a.s.  
Osoby oprávnené konať vo veciach Zmluvy:
- vo veciach zmluvných: JUDr. Ivan Daniš a poverená osoba JUDr. Milan Kolkus
  - vo veciach technických s právom dielo prevziať: Ing. Marek Žabka a ním určené osoby
- IČO: 36 056 006 DIČ: 2020095726 IČ DPH: SK 2020095726  
Bankové spojenie: Československá obchodná banka a.s., pobočka Banská Bystrica  
Číslo účtu IBAN: SK27 7500 0000 0000 2578 1093

(ďalej aj len ako „Objednávateľ“)

- 2. Zhotoviteľ:** **Systém inžinierskych služieb, spol. s r.o.**  
**Björnsonova 6, 811 05 Bratislava**  
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,  
Oddiel: Sro, Vložka č.: 769/B  
V mene ktorej koná: Ing. Vladimír Uváček, konateľ  
Ing. Anna Uváčková, konateľ  
V mene spoločnosti konajú konatelia spoločnosti, každý samostatne  
IČO: 17 317 169 DIČ: 2020295761 IČ DPH: SK 2020295761  
Bankové spojenie: Československá obchodná banka a.s.  
Číslo účtu IBAN: SK32 7500 000 000 030 211 9453

(ďalej aj len ako „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej aj len ako „Zmluvné strany“)  
(Objednávateľ a Dodávateľ ďalej samostatne aj len „Zmluvná strana“)

### Článok II. Úvodné ustanovenia:

1. Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením čl. IV. bod 4. a čl. XI. bod 5. Zmluvy dohodli na ďalej uvedenej zmene Zmluvy o dielo č. B/9000905/46/15 zo dňa 03.08.2015.

### Článok III. Zmeny a doplnenia Zmluvy

1. Článok. II. – Predmet Zmluvy sa mení a dopĺňa nasledovne:

1.1 Za bod 3. písm. a) číslo iii) sa vkladá nové číslo iv) v znení:

- iv) dávkovacie zariadenie so 100% zálohou pre objekty s 24 hodinovou prevádzkou
- chlorátor typ V10k WT o výkone 20 – 400g Cl<sub>2</sub>/h;
  - zmiešavací injektor Cl<sub>2</sub>-WT typ 140F;
  - montážny materiál v chlórovní;

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica

Spojovateľka: 048/4327 111

Bankové spojenie: ČSOB, a.s., číslo účtu IBAN: SK27 7500 0000 0000 2578 1093, IČ DPH: SK2020095726, IČO: 36 056 006

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa, vl. č. 705/S



- o elektromontážne práce, úprava technológie a APV

1.2 Doterajšie body 3. písm. a) číslo iv), v) a vi) sa menia na body 3. písm. a) čísla v), vi) a vii)

## 2. Článok III. – Dodacia lehota, miesto plnenia a splnenia

1.1 Za bod 1. písm. b) sa vkladá nové písmeno c) v znení:

c) ukončenie realizácie dávkovacieho zariadenia - 100% záloha: **31.12.2015**

## 3. Článok IV. – Cena a platobné podmienky sa mení a dopĺňa nasledovne:

Za bod 1. sa vkladajú nové body 1.1. a 1.2. ktoré znejú:

1.1. Cena prác a dodávok dohodnutých v zmysle čl. II. bod 1.1. tohto Dodatku č. 1 je určená dohodou zmluvných strán podľa zákona o cenách č. 18/1996 Z.z. v platnom znení vo výške celkom:  
**5.530 Eur bez DPH.**

Podrobná špecifikácia ceny za dodávky navyše je vyčíslená v cenovej ponuke, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu Dodatku č. 1.

1.3 Cena za dielo po úpravách ceny podľa tohto Dodatku č. 1 je:

<b>Cena bez DPH</b>	<b>22.280,- Eur</b>
<b>DPH 20 %</b>	<b>4.456,- Eur</b>
<b>Cena vrátane DPH</b>	<b>26.736,- Eur</b>

s jej platnosťou do skutočného termínu splnenia Zmluvy.

## Článok IV. Záverečné ustanovenia:


- Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. B/9000905/46/15 zo dňa 03.08.2015 ostávajú nezmenené, v platnosti a vzťahujú sa na Dodatok č. 1 primerane. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
- Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť za predpokladu splnenia podmienok stanovených platnými právnymi predpismi.
- Dodatok č. 1 je uzatvorený na základe vôle zmluvných strán, ktorá bola prejavovaná slobodne, vážne, určite, zrozumiteľne a rešpektuje všeobecne uznávané požiadavky vzťahujúce sa na obchodovanie. Zmluvné strany svojím vlastnoručným podpisom na znak súhlasu potvrdzujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli a bez výhrad s ním súhlasia.
- Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich rovnopisoch s určením tri rovnopisy pre Objednávateľa a dva rovnopisy pre Zhotoviteľa.

V Banskej Bystrici, dňa 21.12.2015

V Bratislave, dňa 21.12.2015


Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

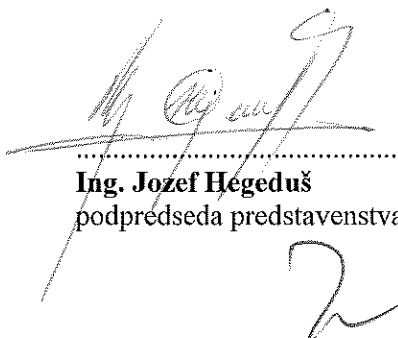  
.....  
**Ing. Jozef Hégeduš**  
podpredseda predstavenstva a.s.

  
.....  
**Ing. Vladimír Uváček**  
konateľ

.....  
**Ing. Marek Žabka**  
člen predstavenstva a.s.

  
Stredoslovenská vodárenská  
spoločnosť, a.s.  
Partizánska cesta 5  
974 00 Banská Bystrica




Ponuka č. : 091.2 / 2015  
Vypracoval : Ing. Vladimír Uváček  
Kontakt : 0905 723 363  
uvacek@sisba.sk  
Dátum : 04.11.2015

**Vec: Motyčky, PSV, ÚV - modernizácia hygienického zabezpečenia pitnej vody**

Hygienické zabezpečenie vody je riešené len jedným chlórátorom a jedným injektorom. Vzhľadom na dôležitosť objektu z hľadiska dodávky vody je vhodné i dávkovacie zariadenia mať nainštalované so 100%-zálohou ( pre objekty s 24h. prevádzkou predpisuje i norma STN755050).

Jestvujúca zostava zariadení sa dá bez problémov rozšíriť o chlórátor i injektor s rovnakými parametrami. Chlórátor by bol prepojený i na dispečerský systém riadenia.

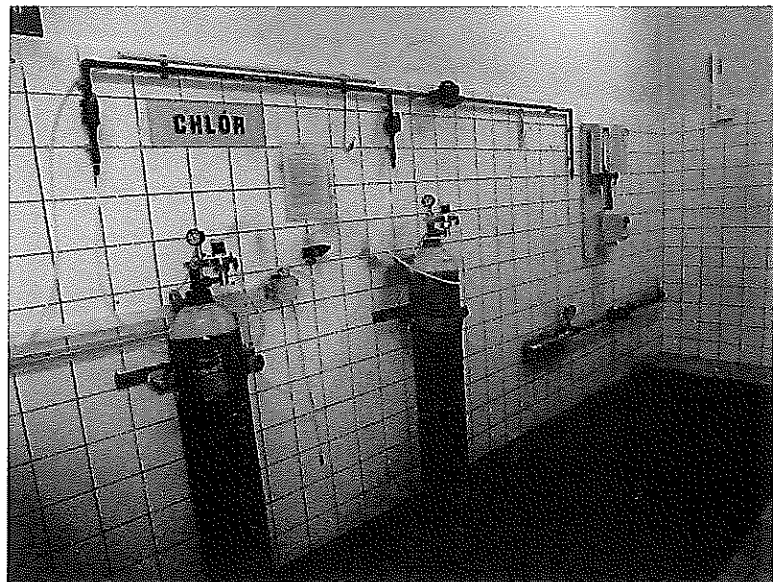

**ÚV Motyčky - vecná a cenová špecifikácia:**

**Dávkovanie plynného chlóru**

- |  |     |
|--|-----|
| 01. Chlórátor typ V10k WT                        | 1ks |
| - výkon 20 - 400gCl <sub>2</sub> /h              |     |
| - s elektrickým ovládaním výkonu ( 230V AC )     |     |
| - s výstupom 0-1000 Ohm ( okamžitý výkon )       |     |
| - s integrovaným prevodníkom PTK1 0-1kOhm/4-20mA |     |
| - s kontaktom AUTO-MAN ( typ režimu prevádzky )  |     |
| - montáž na stenu, pripojenie PE 1/4x3/8"        |     |
| 02. Zmiešavací injektor Cl <sub>2</sub> -WT      | 1ks |
| - typ 140F, pripojenie PVC DN20/25               |     |
| 03. Montážny materiál v chlórovni                | 1ks |
| 2xGV PVC DN15 FPM                                |     |
| PVC GV DN20, DN25                                |     |
| potrubné PVC rozvody v chlórovni                 |     |

04. Práce

1

- montáž chlórovacích zariadení
- montáž rozvodov v chlórovni
- šéfmontáž pri zapájaní elektro a MaR
- funkčné skúšky, komplexné vyskúšanie technológie
- OP a OS chlórovne, vystavenie správy z OP a OS – aktualizácia
- prepravné náklady

---

cena za dávkovanie chlóru spolu (bez DPH)

EUR 4 590,-

**Elektromontážne práce, úprava technológie a APV**

01. Dodávka a montáž káblových rozvodov pre zariadenia hygienického zabezpečenia vody

02. Dodávka APV v rozsahu:

- úprava a doplnenie pôvodného APV na PC
- parametrizácia a implementácia úprav APV
- doplnenie HW a APV o ovládanie a meranie chlóru
- úpravy v rozvádzači
- odladenie APV s technológiou na objektoch
- KS, zaškolenie, prepravné náklady

---

cena celkom (bez DPH)

EUR 940,-

---

cena za dielo spolu (bez DPH)

EUR 5 530,-

**Všeobecné dodacie podmienky:**

Miesto dodávky : ÚV Motyčky  
Termín dodávky : do 6 týždňov od objednania  
Cena : bez DPH  
Platobné podmienky : podľa ZoD  
Záruka : 24 mesiacov (spotrebný materiál 12 mesiacov)  
Platnosť ponuky : 3 mesiace

*S priateľským pozdravom*

*Ing. Vladimír Uváček  
konateľ*